



**ZPU ENTECH**

ul. Szczecińska 34b

75-137 Koszalin


tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

[www.entech.pl](http://www.entech.pl), [entech@entech.pl](mailto:entech@entech.pl)


## KARTA WYROBU nr G1.6

### Złącze kablowe ZK-3a/R/F

#### Szkic obudowy

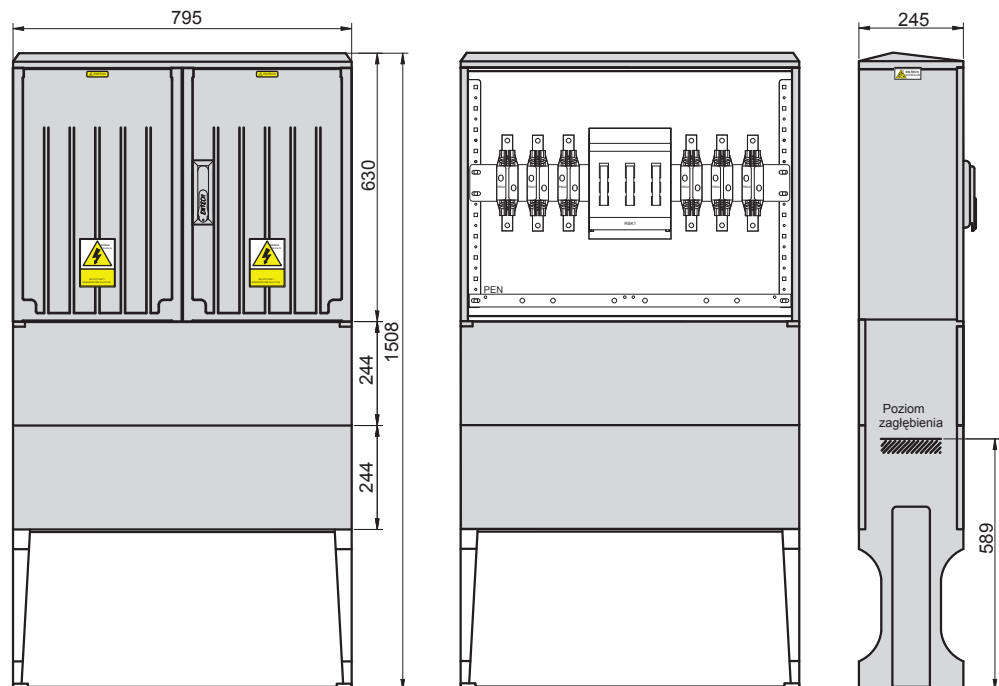

#### Schemat ideowy

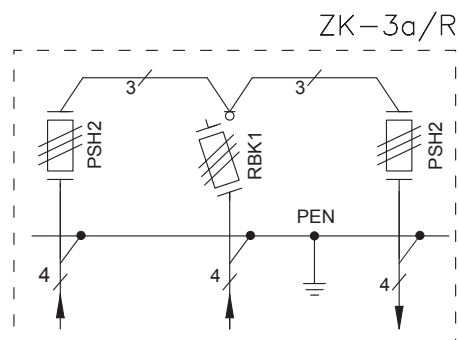

### Parametry znamionowe urządzenia

Znamionowe napięcie izolacji	Ui = 500 V
Częstotliwość znamionowa	Fn = 50Hz
Znamionowe napięcie pracy	Un = 400/230 V, 50Hz
Temperatura pracy	-25°C do 40°C
Znamionowy prąd ciągły	In = 400A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany	Icw = 18kA
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany	Ipk = 40kA
Kategoria palności	Fh2 - 40
Stopień szczelności obudowy	IP 43
Stopień wytrzymałości mechanicznej	IK 10
Kolor obudowy	RAL 7035
Odporność obudowy na wewnętrzne zwarcie łukowe IAC	IAC-B 16kA - 0,1s

### Wyposażenie

### ZK-3a/R/F

Obudowa	1 x OSZ80x60
Fundament	1 x F-80
Rozłącznik bezpiecznikowy	1 x RBK1
Podstawa bezpiecznikowa	6 x PSH2
Kątownik boczny	2 x KB60
Podstawa 755x86	1 x 2PBD2/RBK1
Szyna PEN	1 x PAL80
Szyna L1, L2, L3	3 x P30x5
Zacisk kablowy	12 x Vk-35-240

### Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane są z tworzywa o symbolu SMC 0180 samogasnącego w czasie 15s. Obudowa pokryta jest lakierem do powierzchniowego zabezpieczenia przed zjawiskiem abrazyj oraz promieniowania UV. Zestaw zbudowany jest w sposób modułowy. Poszczególne elementy łączone są za pośrednictwem złącz śrubowych. Całość posiada barwę RAL 7035. Drzwi mocowane są czteropunktowo i dostosowane są do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwałe oznakowanie które można konfigurować w/g przyjętego systemu.

### Uwagi dodatkowe

Istnieje możliwość wymiany uszkodzonych elementów obudowy pojedynczo jak również podwyższenia części fundamentowej za pomocą specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

**ZPU ENTECH**

75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 34b  
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908