



ZPU ENTECH

ul. Szczecińska 34

75-137 Koszalin


tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl

KARTA WYROBU nr 4.2

Szafa oświetlenia ulicznego SOP2/S/1/A

Szkic obudowy

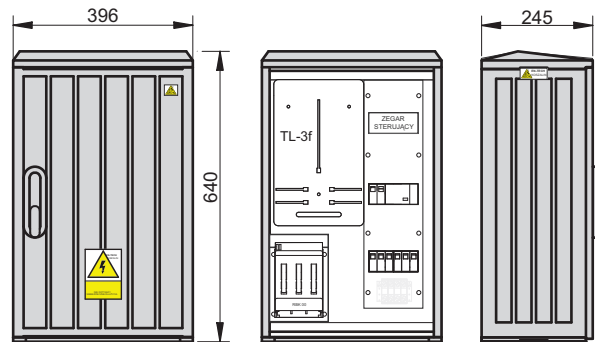


OPCJA:

A - naścienna

B - z konstrukcją na słup prosty

C - z konstrukcją na słup skośny

Schemat ideowy

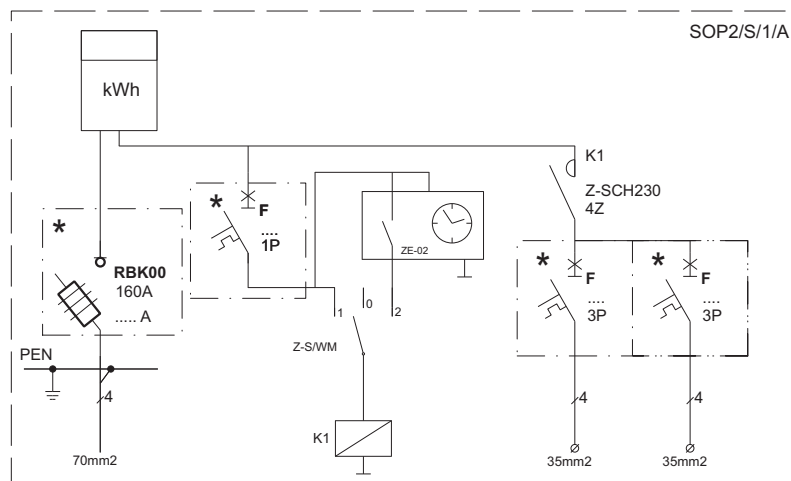

* - PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA



ROZWIĄZANIA ENERGETYCZNE SĄ OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych.

Przeznaczenie

Szafa oświetlenia ulicznego typu SOP2/S/1/A przeznaczona jest do zabezpieczenia, pomiaru i sterowania oświetlenia ulic w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej.

Parametry znamionowe urządzenia

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Znamionowe napięcie | 230/400 V |
| Znamionowe napięcie izolacji | 500 V |
| Znamionowy prąd ciągły zasilania | 160 A |
| Znamionowy prąd ciągły pomiaru | 63A |
| Prąd zwarciov | 10kA |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Stopień szczelności obudowy | IP 44 |
| Klasa ochronności | II |

Wyposażenie

SOP2/S/1/A

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Obudowa | OSZ40x60 |
| Płyta montażowa | PMP40x60 |
| Rozłącznik bezpiecznikowy | RBK 00 |
| Wyłącznik nadprądowy | 2xS303 |
| Obudowa zab. nadprądowego | MKM13x50 |
| Tablica licznikowa | TL3F |
| Zaciski WLZ | 35mm ² |
| Stycznik | K1 40A |
| Zegar astronomiczny | ZE-02 |
| Oprzewodowanie | H07 V _k 10 (F>50A VK16) |
| Oprzewodowanie zegara | YDYp 3x1mm ² |
| Dławiki kablowe | PG 21 |

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane są z tworzywa o symbolu SMC 0180 samogasnącego w czasie 15s. Możliwość pokrycia obudowy lakierem do powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV. Zestaw zbudowany jest w sposób modułowy. Poszczególne elementy łączone są za pośrednictwem złącz śrubowych. Całość posiada barwę RAL 7035. Drzwi mocowane są czteropunktowo i dostosowane są do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwałe oznakowanie które można konfigurować w/g przyjętego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje możliwość wymiany uszkodzonych elementów obudowy pojedynczo jak również podwyższenia części fundamentowej za pomocą specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH

75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 34
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908